


# シビアアクシデントへの対応に関する措置のイメージ

- ① : 中央制御室の作業環境の確保
  - ・高圧電源車からの電源供給による中央制御室空調設備の運転
- ② : 緊急時における発電所構内通信手段の確保
  - ・高圧電源車等からの電源供給による通信設備の稼働
- ③ : 高線量対応防護服等の資機材の確保及び放射線管理のための体制の整備
  - ・電力各社の現有資機材の事業者間の相互融通
  - ・高線量対応防護服等の資機材配備
  - ・緊急時の放射線管理要員の拡充のための社内応援体制の整備
- ④ : 水素爆発防止対策
  - ・水素滞留防止のための原子炉建屋上部への穴あけ手順の整備および資機材配備
- ⑤ : がれき撤去用の重機の配備
  - ・がれき撤去用重機(ホイールローダ)の配備

④ 原子炉建屋への穴開け

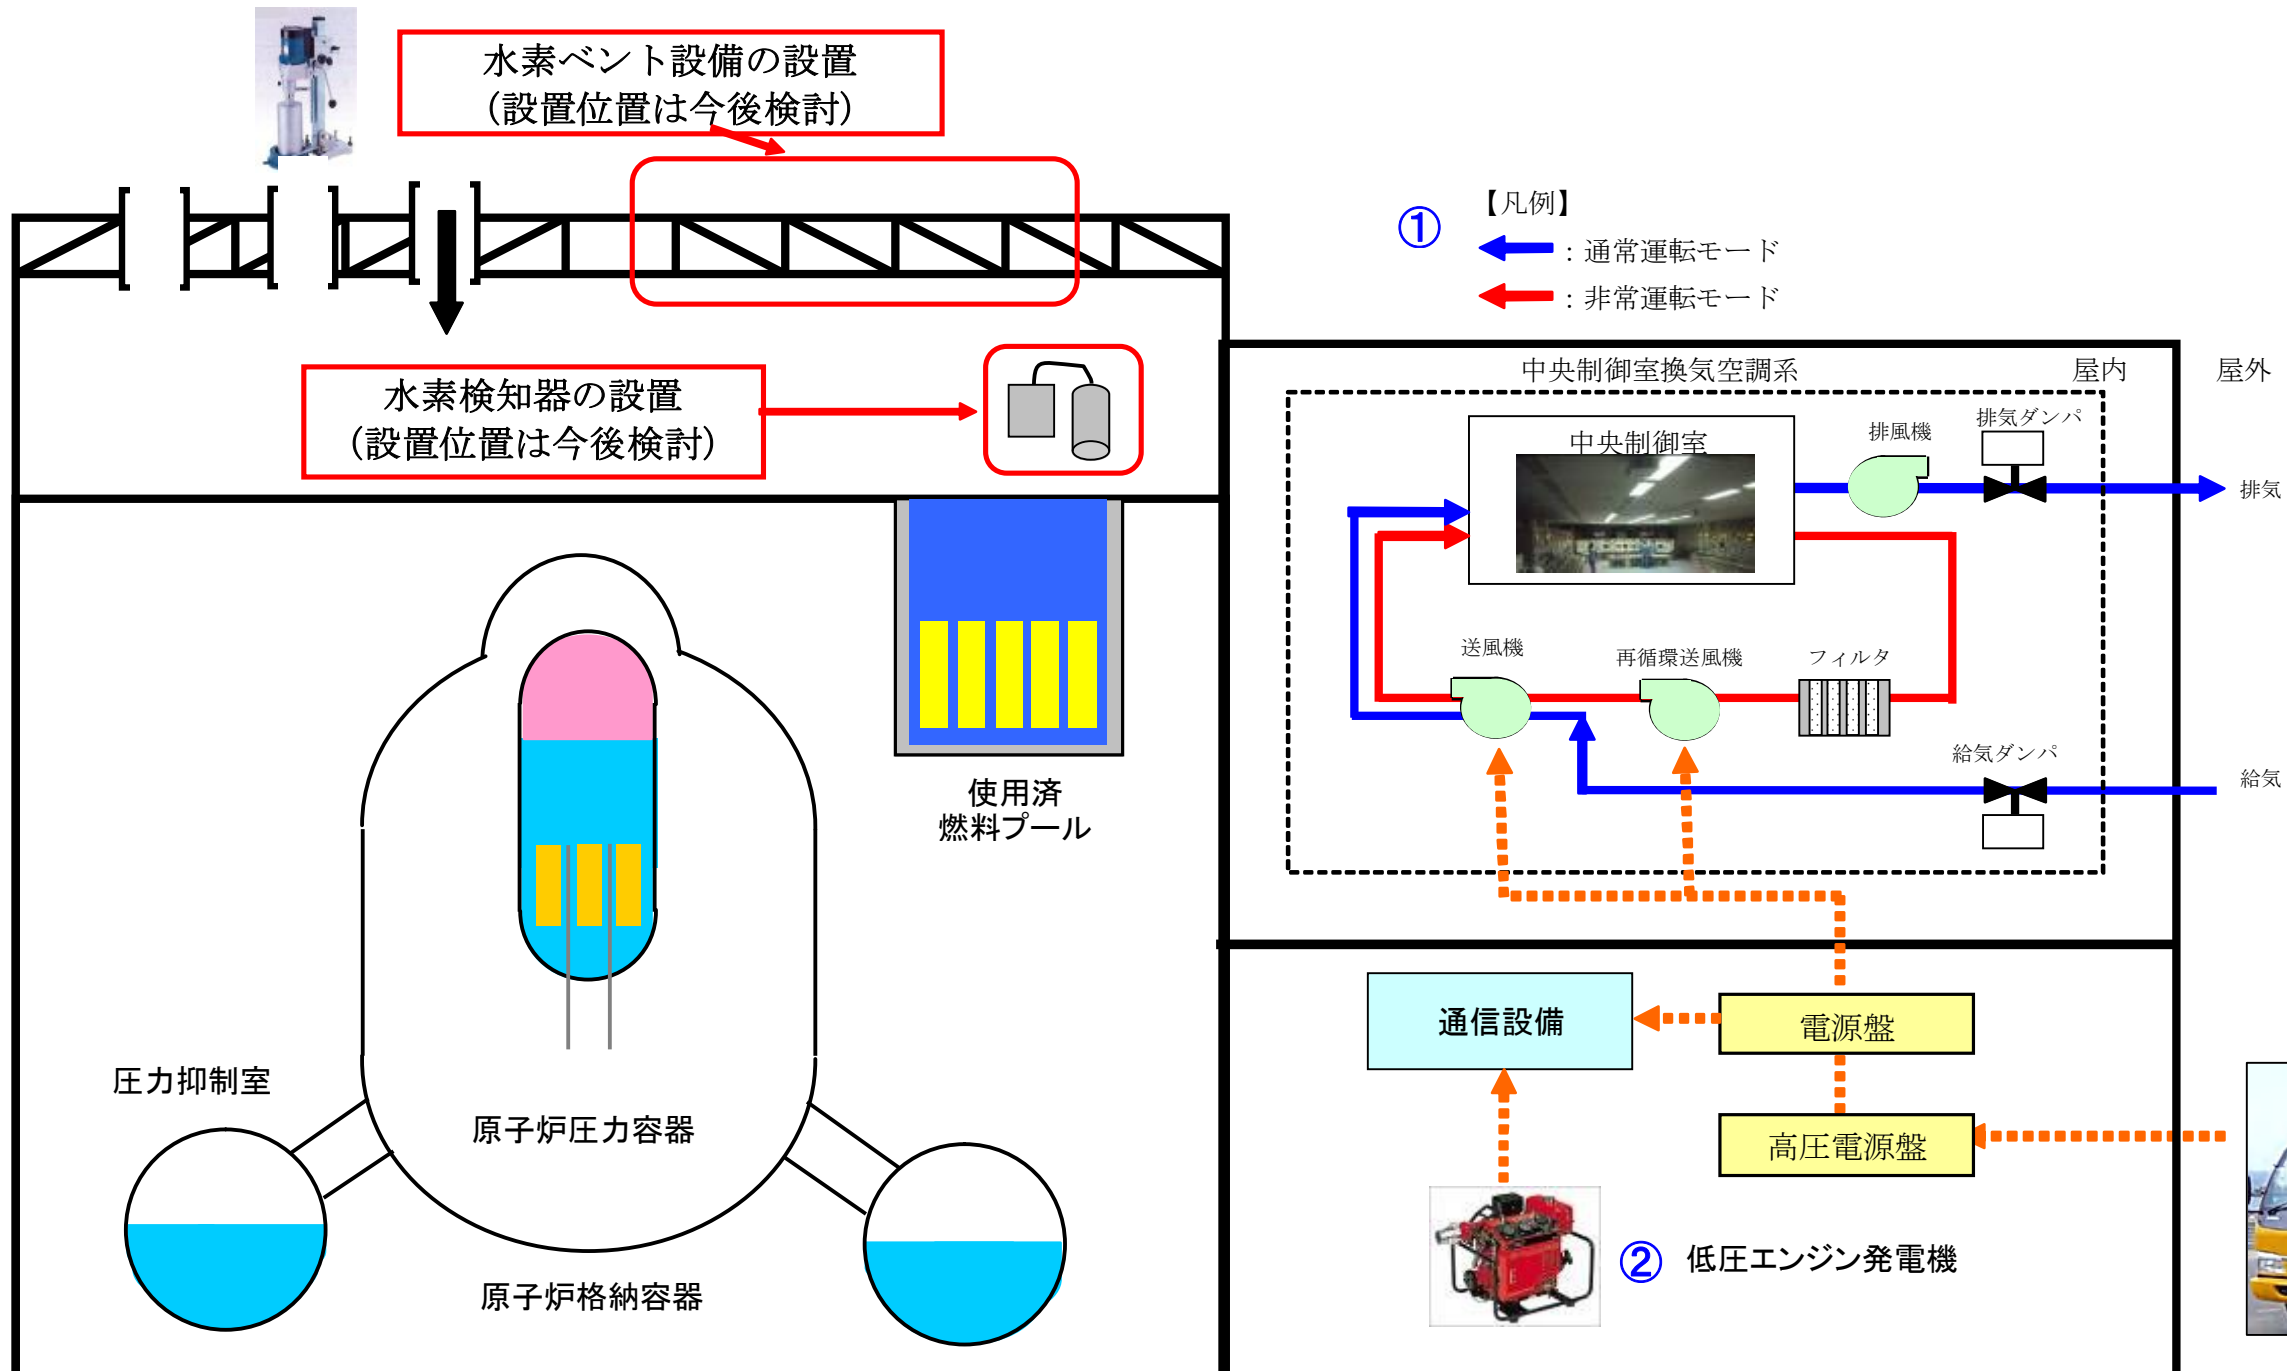

【凡例】  
 ① ← : 通常運転モード  
 ← : 非常運転モード