



女川原子力発電所 2号機

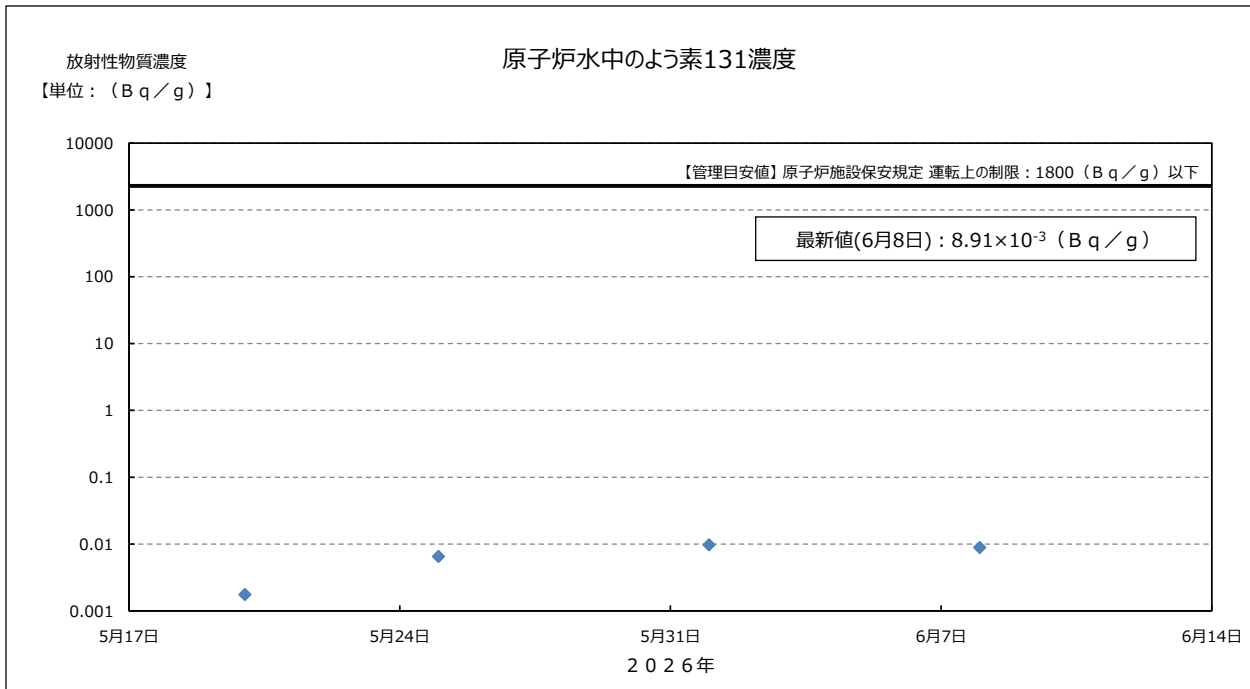

- 注1. 「Bq/g」とは、原子炉水1gに含まれる放射能の量 (Bq: ベクレル) を表しています。  
Bqとは、放射能の強さを表す単位であり、1Bqは、1秒間に1個の原子が崩壊し、放射線を放出することを表します。
- 注2. 5月18日に原子炉を起動しました。

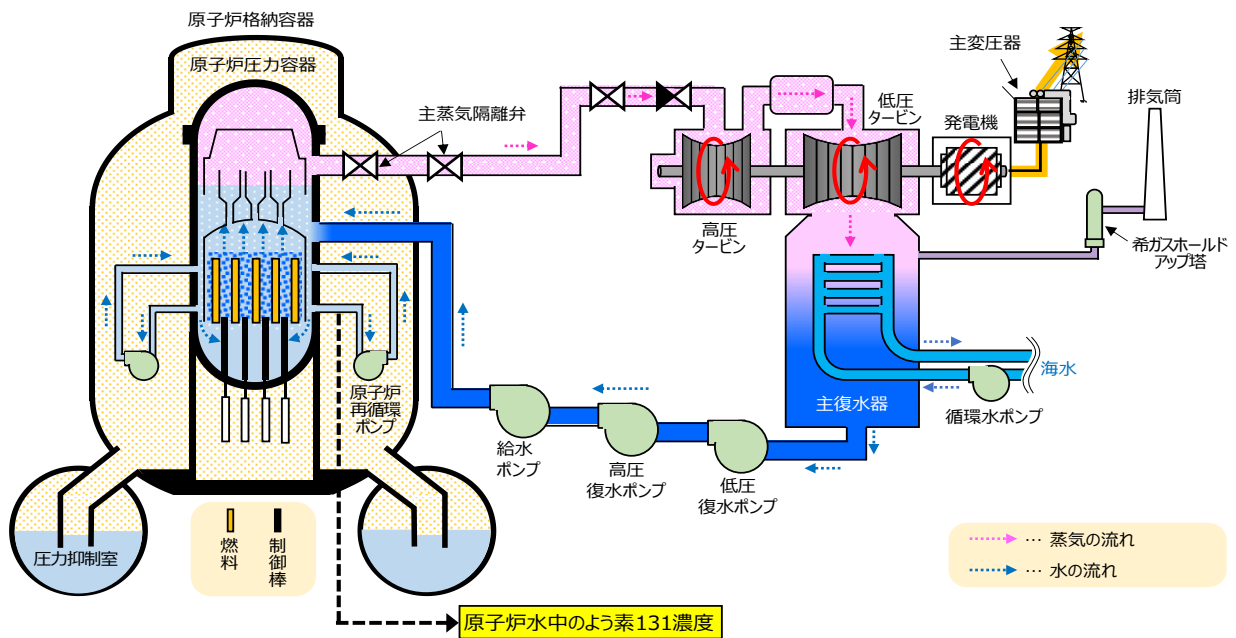

女川原子力発電所2号機 概略図