

女川原子力発電所　２号機

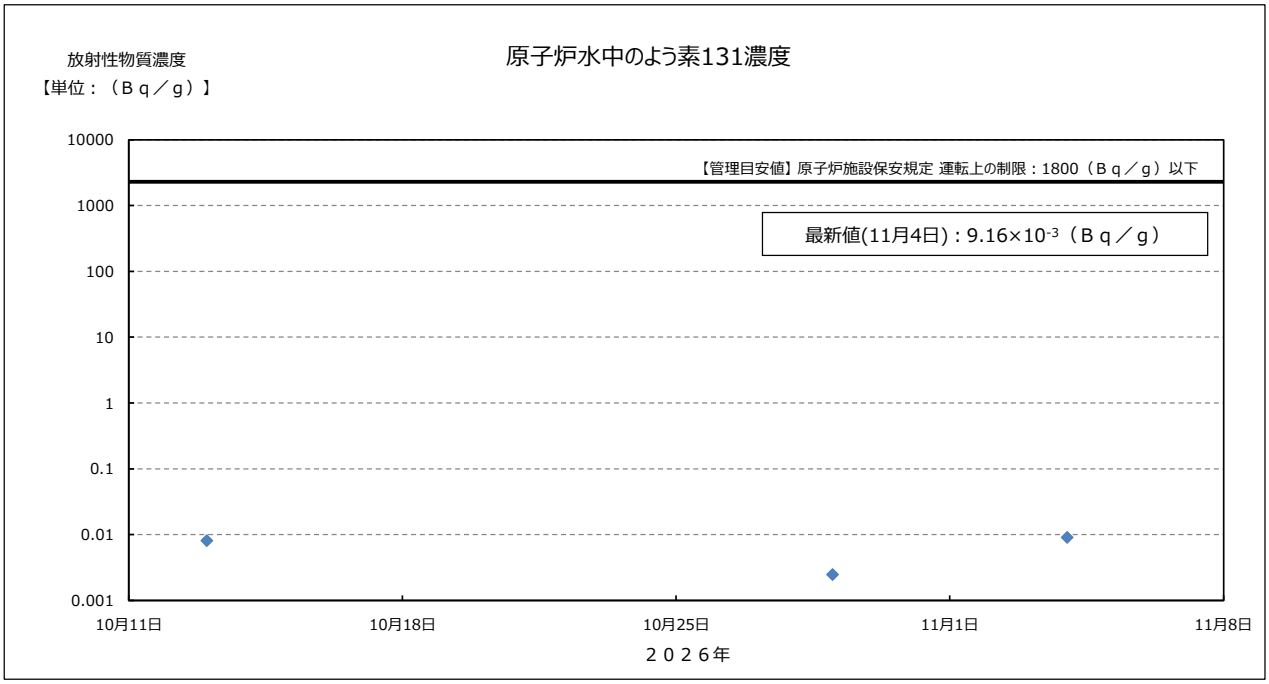

注１．「Ｂｑ／ｇ」とは、原子炉水１ｇに含まれる放射能の量（Ｂｑ：ベクレル）を表しています。
　　Ｂｑとは、放射能の強さを表す単位であり、１Ｂｑは、１秒間に１個の原子が崩壊し、放射線を放出することを表します。
注２．10月17日、高圧第1給水加熱器(B)水室逃し弁の点検に伴い原子炉を計画的に停止しました。
注３．10月26日、高圧第1給水加熱器(B)水室逃し弁の点検完了に伴い原子炉を起動しました。

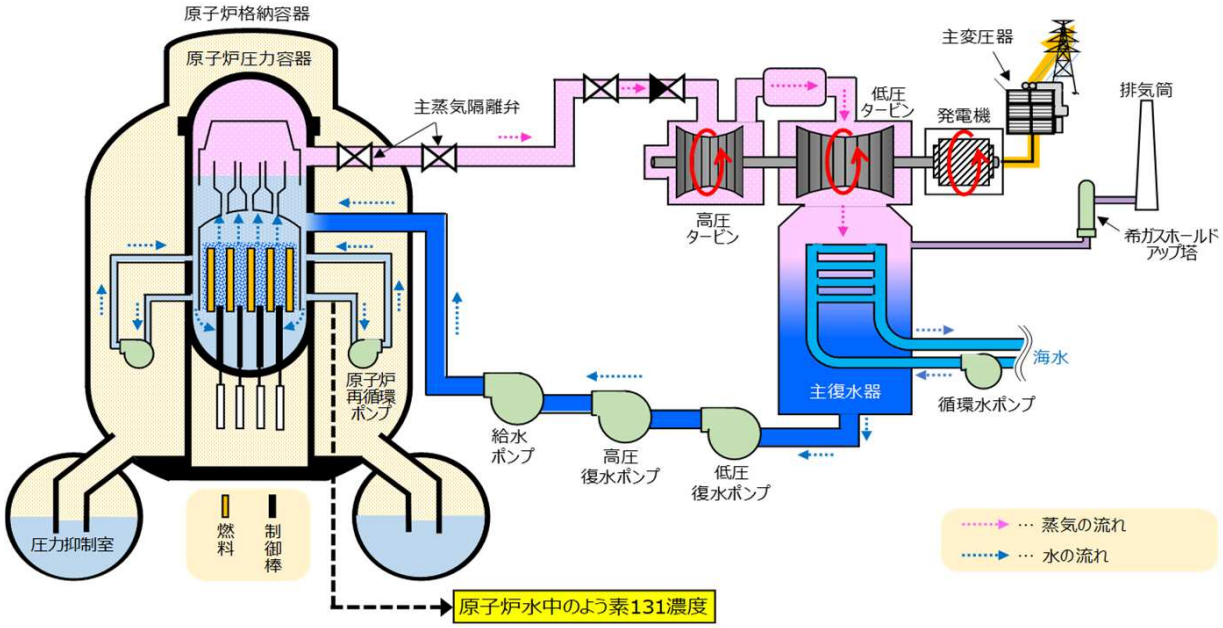

女川原子力発電所２号機　概略図