

女川原子力発電所　２号機

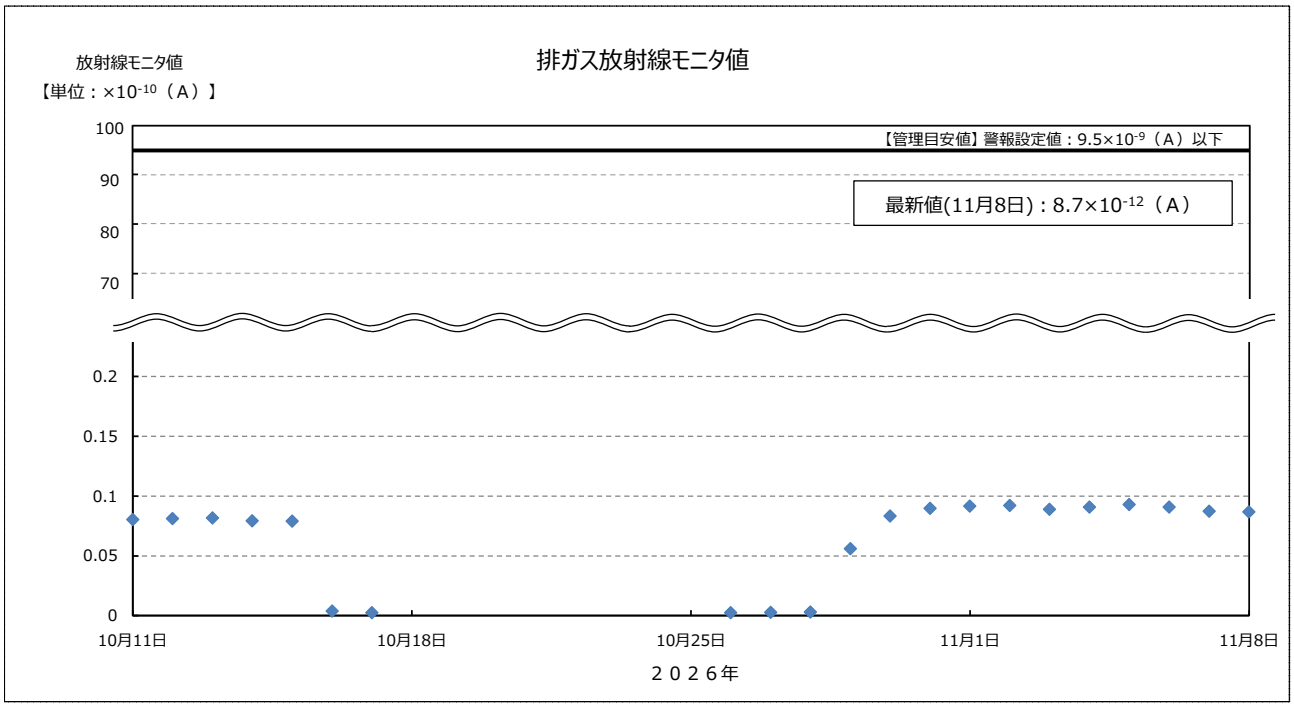

注１．排ガス放射線モニタは、検出器に入射する放射線の量を「電流値（Ａ：アンペア）」として表す測定器です。
注２．10月17日、高圧第1給水加熱器(B)水室逃し弁の点検に伴い原子炉を計画的に停止しました。
注３．10月26日、高圧第1給水加熱器(B)水室逃し弁の点検完了に伴い原子炉を起動しました。

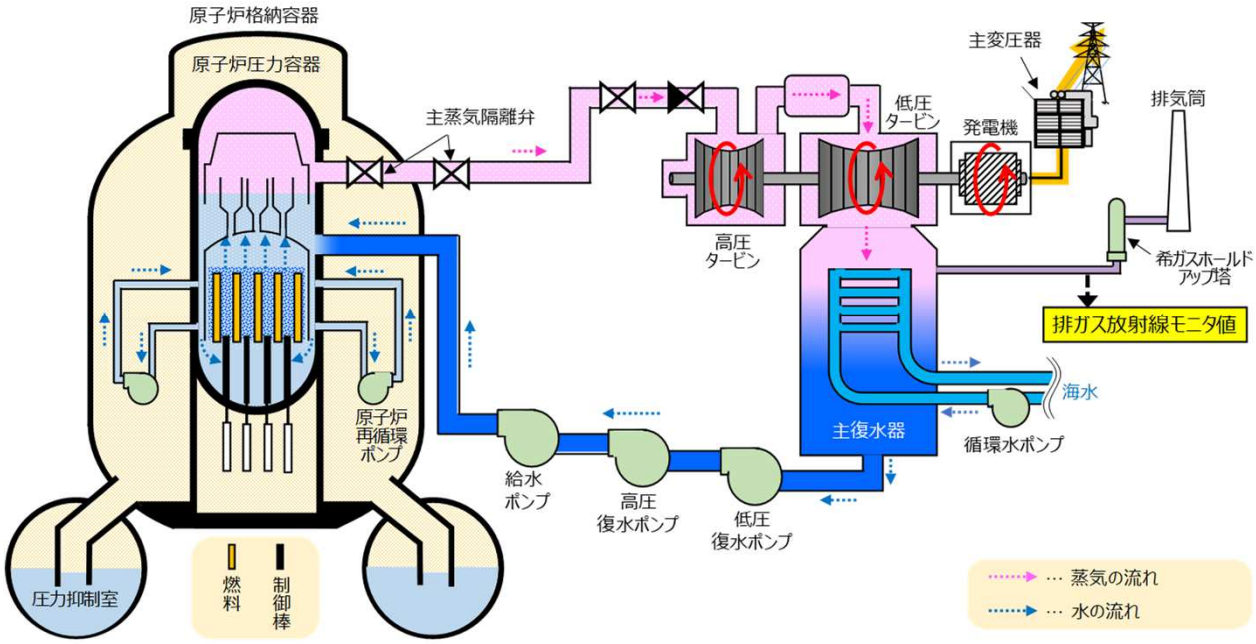

女川原子力発電所２号機　概略図