


高圧給水加熱器 ベントホール閉止工事概要

ベントホール閉止工事概要


高圧給水加熱器内部のベントホールを閉止しベント配管に持込まれる凝縮水量の低減を図ることを目的として、高圧給水加熱器の胴に穴をあけ、溶接ツールを穴より高圧給水加熱器内部に挿入し、閉止栓を遠隔にてベントホールに溶接する。

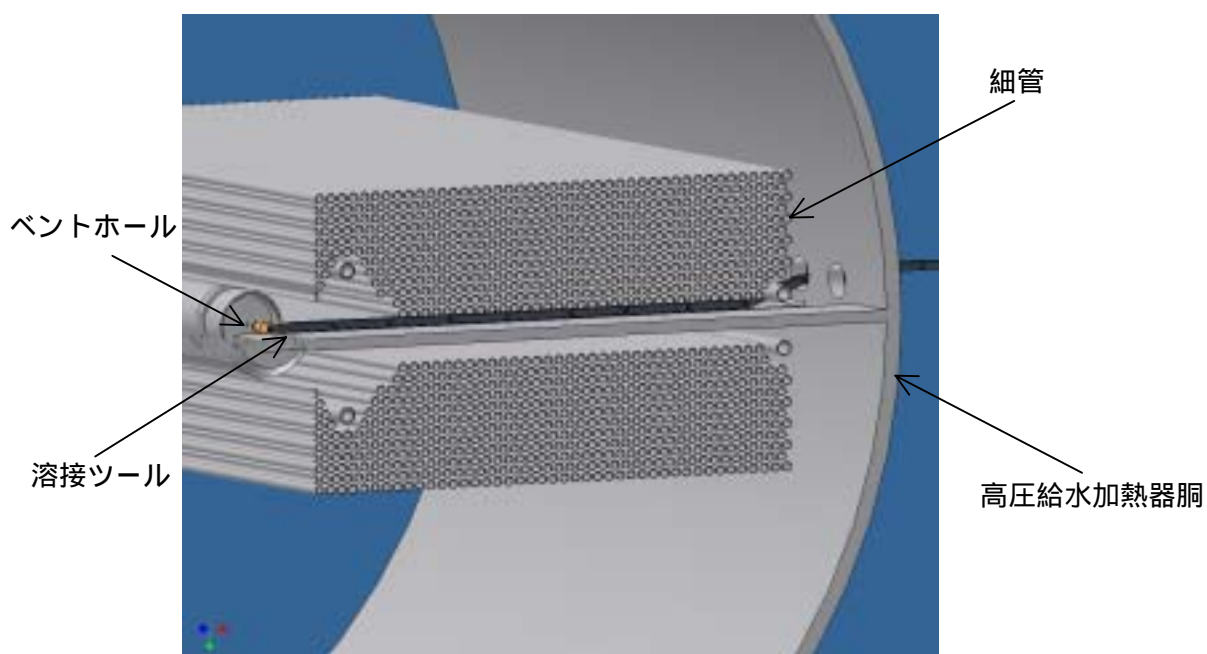

ベントホール閉止工事概要図

高圧給水加熱器ベント配管オリフィス移設工事概要

【対策前（現状）】

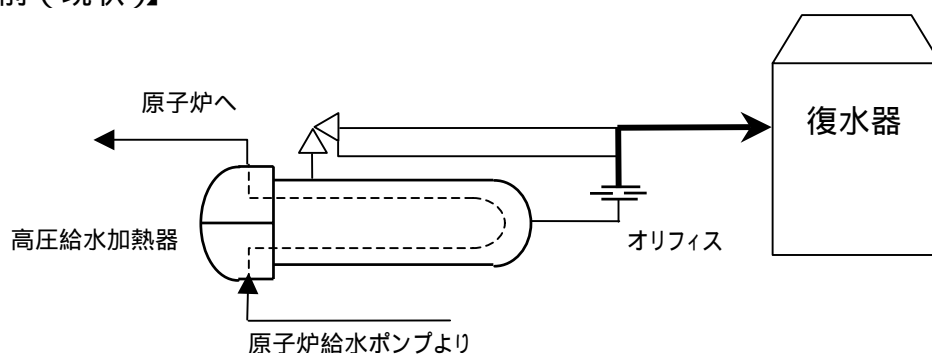

【対策後（オリフィス移設後）】

