


東通原子力発電所 敷地内断層に関する補足調査の概要

- 敷地内で断層破碎部の試料採取のため、ボーリング調査を行う。
- 敷地内断層の敷地外南方延長部において、自然露頭の調査により断層破碎部の試料採取を行う。

調査内容	対象断層	敷地内における断層位置
ボーリング調査	F-4断層	敷地中央部
	F-8断層, F-10断層	敷地北側
	m-a断層	敷地沿岸部取水口部
自然露頭の調査	F-1断層, F-2断層	敷地西側
	F-9断層	敷地中央部

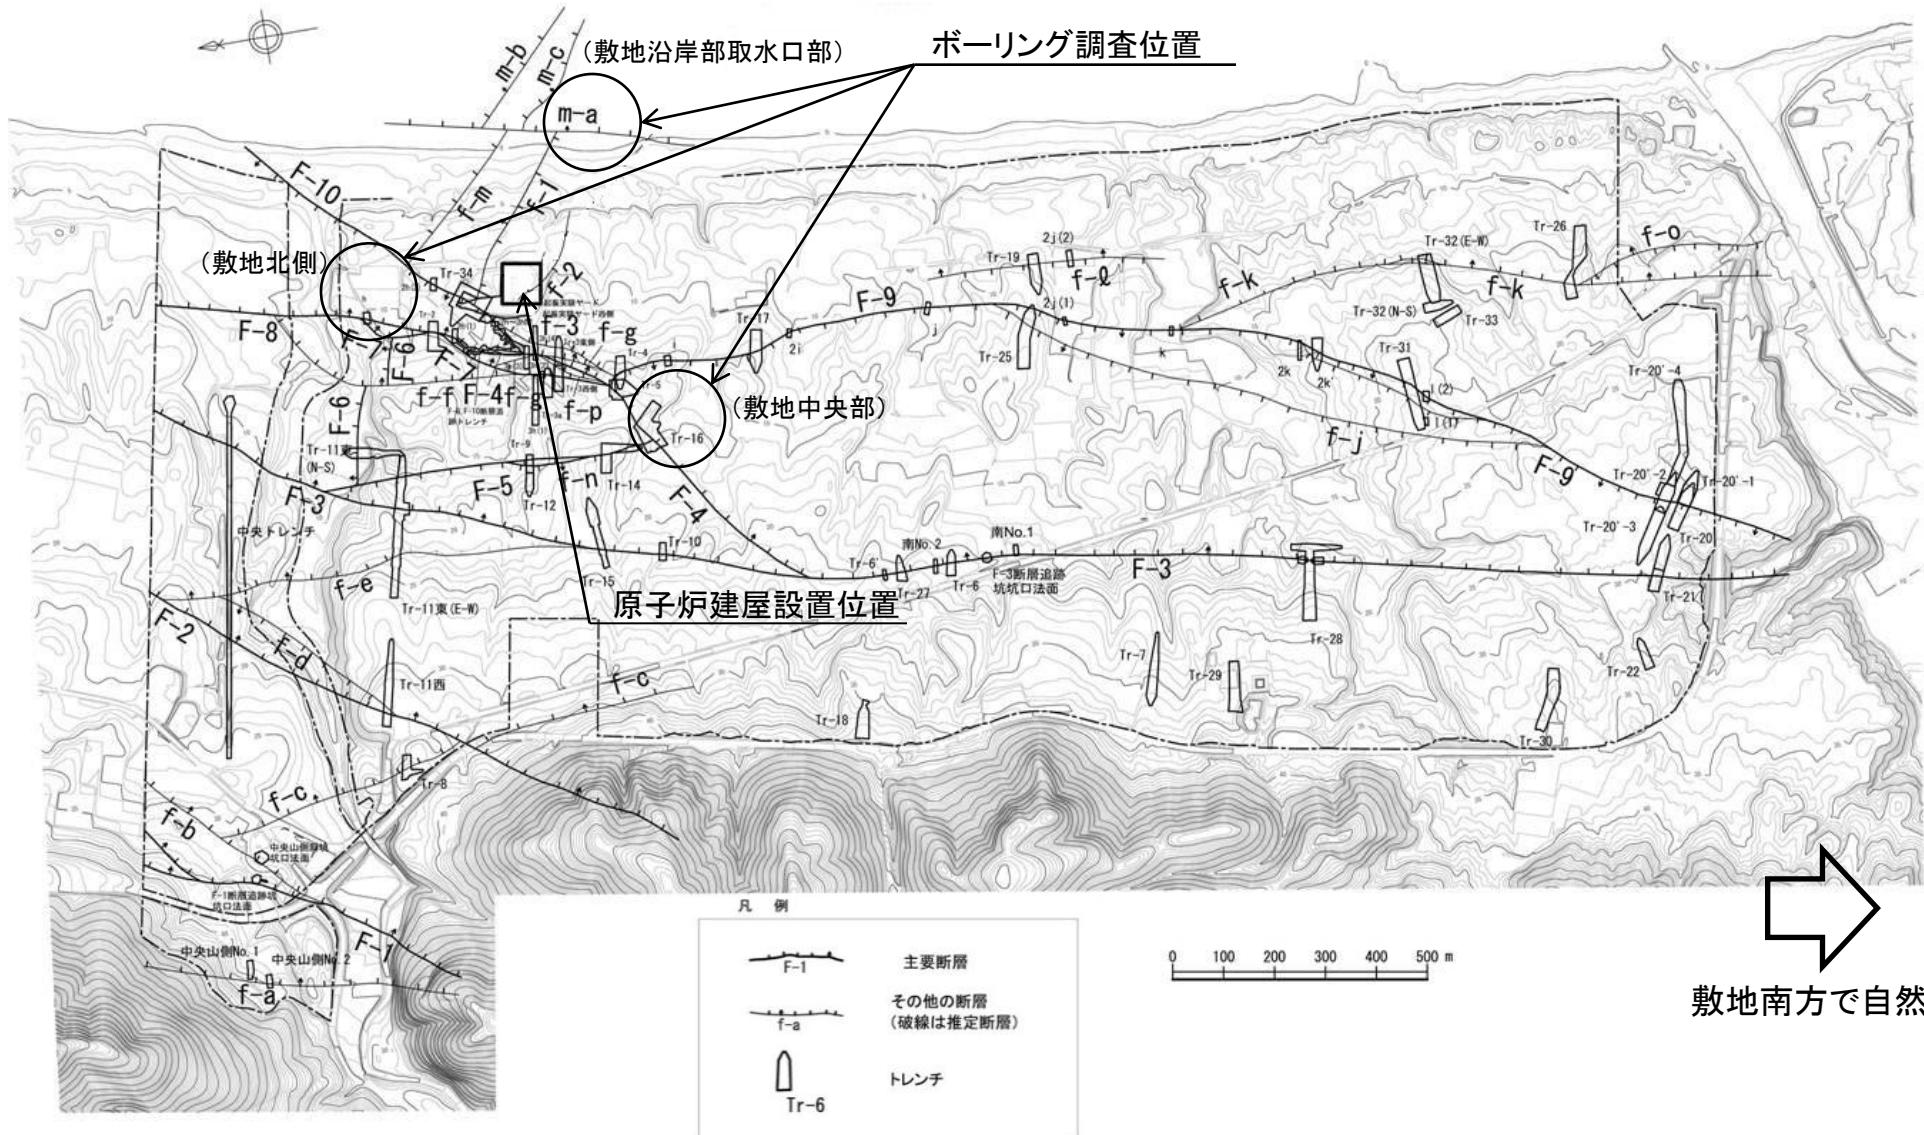

敷地内断層の分布と補足調査位置



ボーリング調査の例



ボーリングコアの例

敷地南方で自然露頭の調査