


女川原子力発電所電源系統概要図[事象発生前]

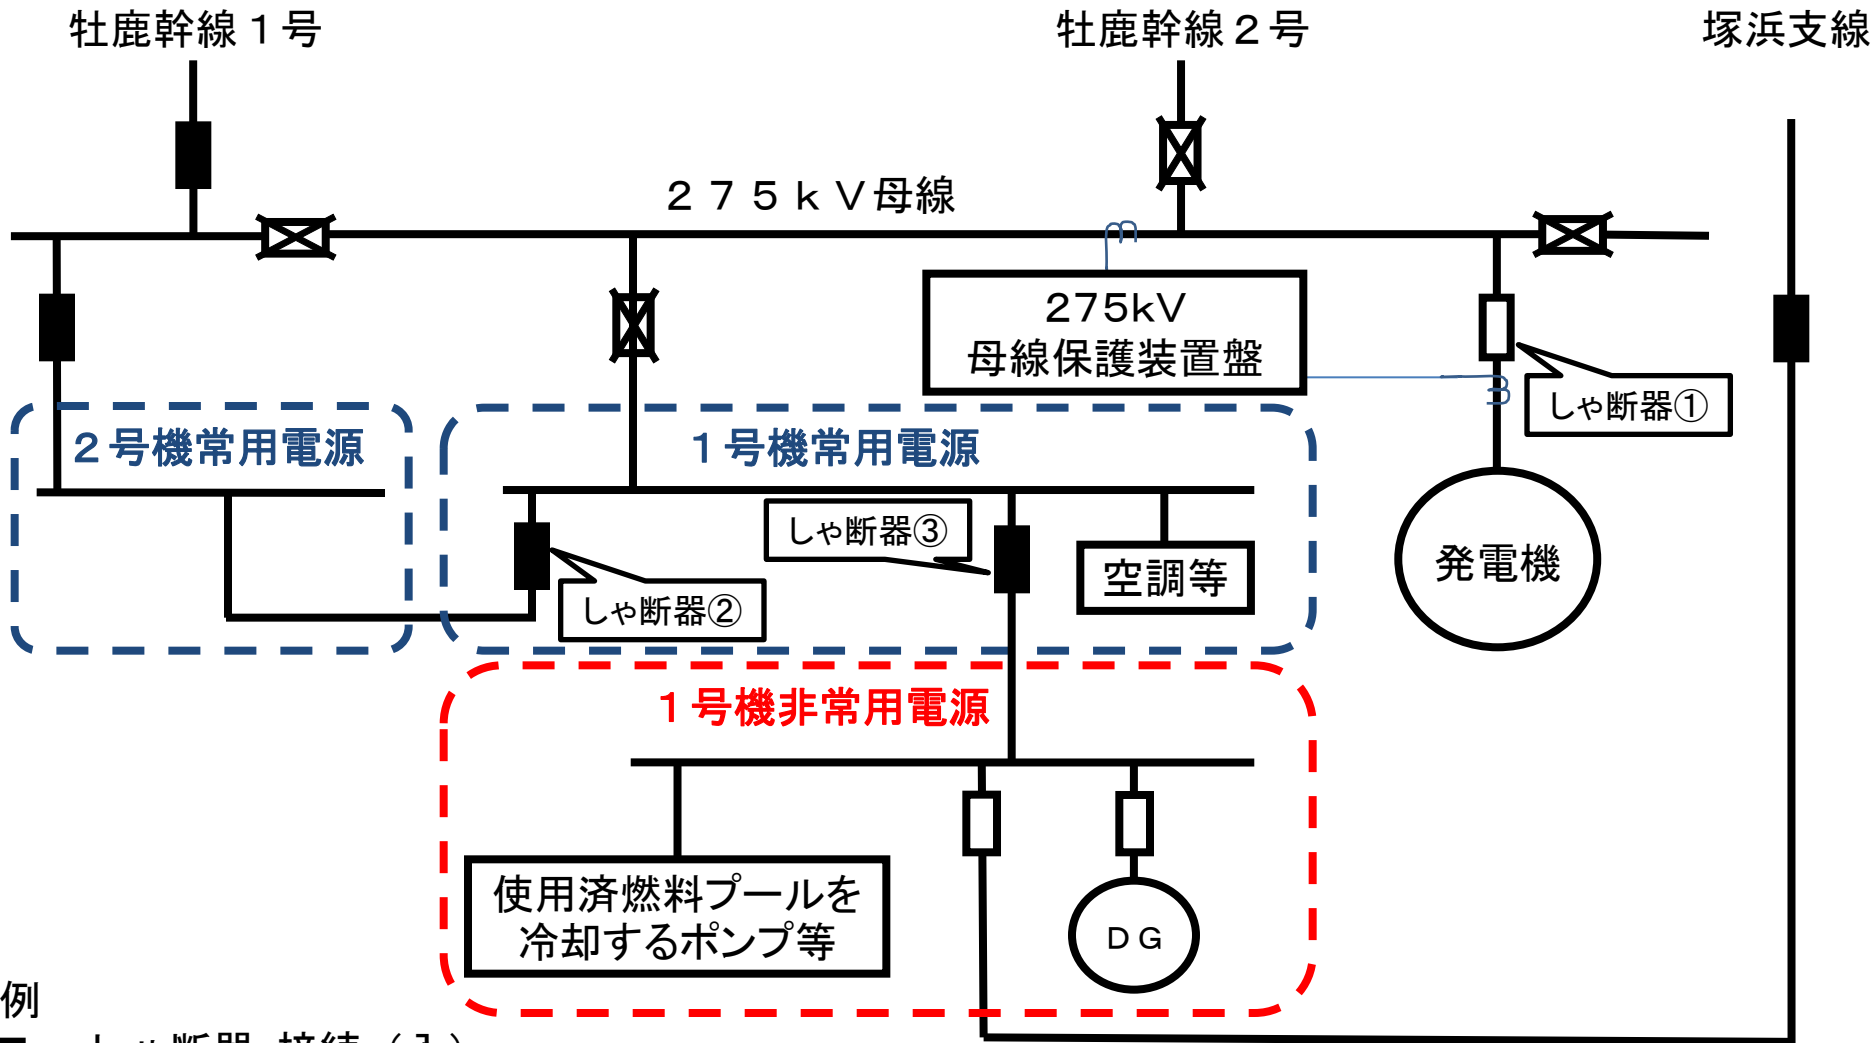

凡例

- : しゃ断器 接続 (入)
- : しゃ断器 開放 (切)
- ⊠ : しゃ断器 (試験準備のため「切」)
- DG : 非常用ディーゼル発電機 (2台)