


# 事象発生推定メカニズム



スイッチ接点の制御回路電圧 (110 V) が約40～48% (44～53 V) になるとスイッチ接点が「開」となり、ポンプ用モータが停止する

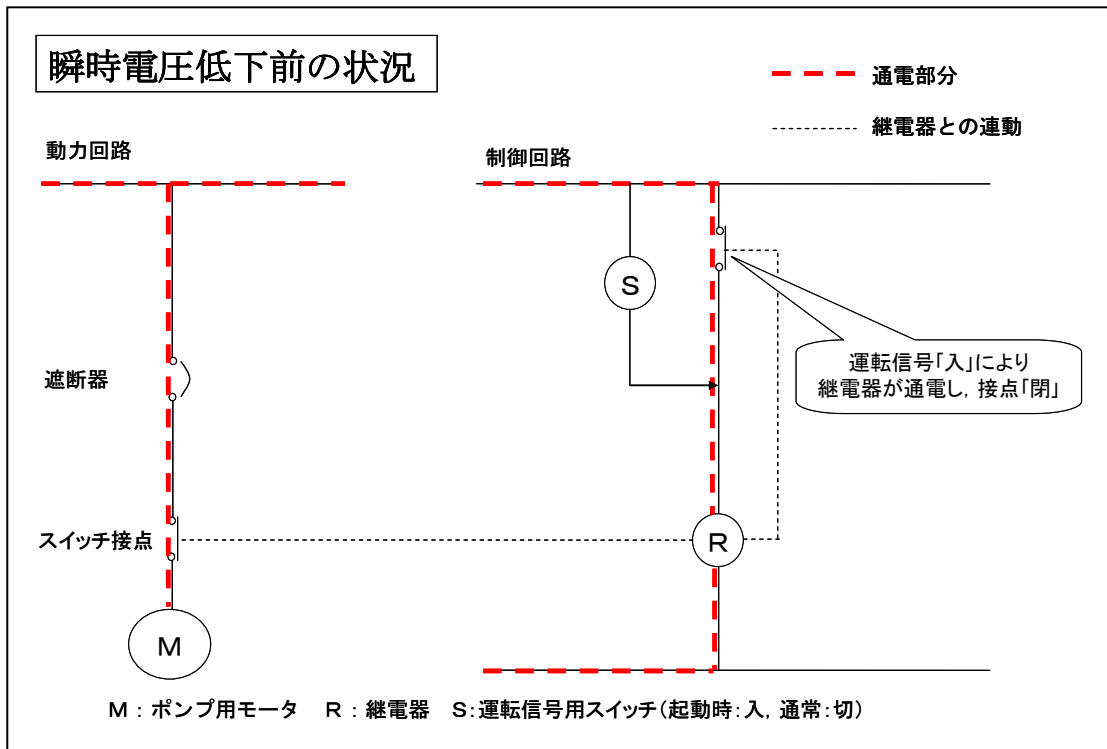