


女川2号機 スチームコンバータ 系系統概要図

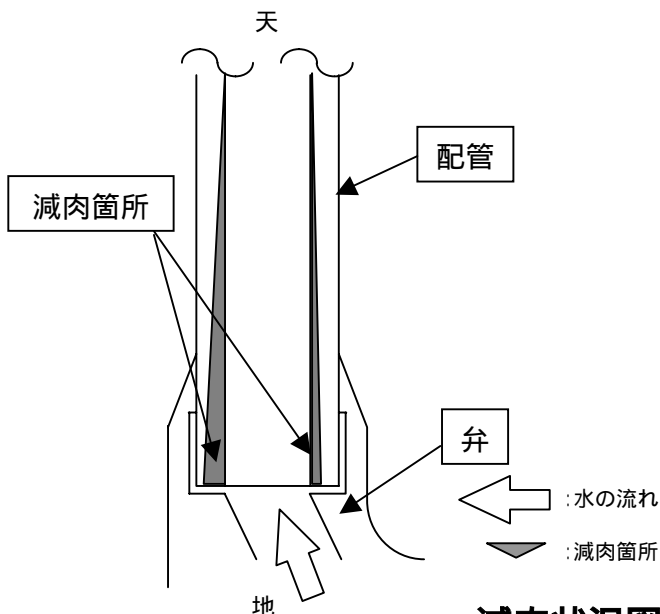

外径	60.5 mm
公称肉厚	5.5 mm
必要最小肉厚	2.4 mm
測定結果 (最小値)	2.2 mm
余寿命	

減肉状況図

タービンからの抽気を加熱源として熱交換を行い、非放射性の蒸気を発生させ、所内蒸気を供給する設備である。